


ARMADI PER BOMBOLE GPL CONFORMI A UNI 7131/2014
ZINCKED PLATEBOX FOR CYLINDERS IN CONFORMITY TO THE UNI 7131

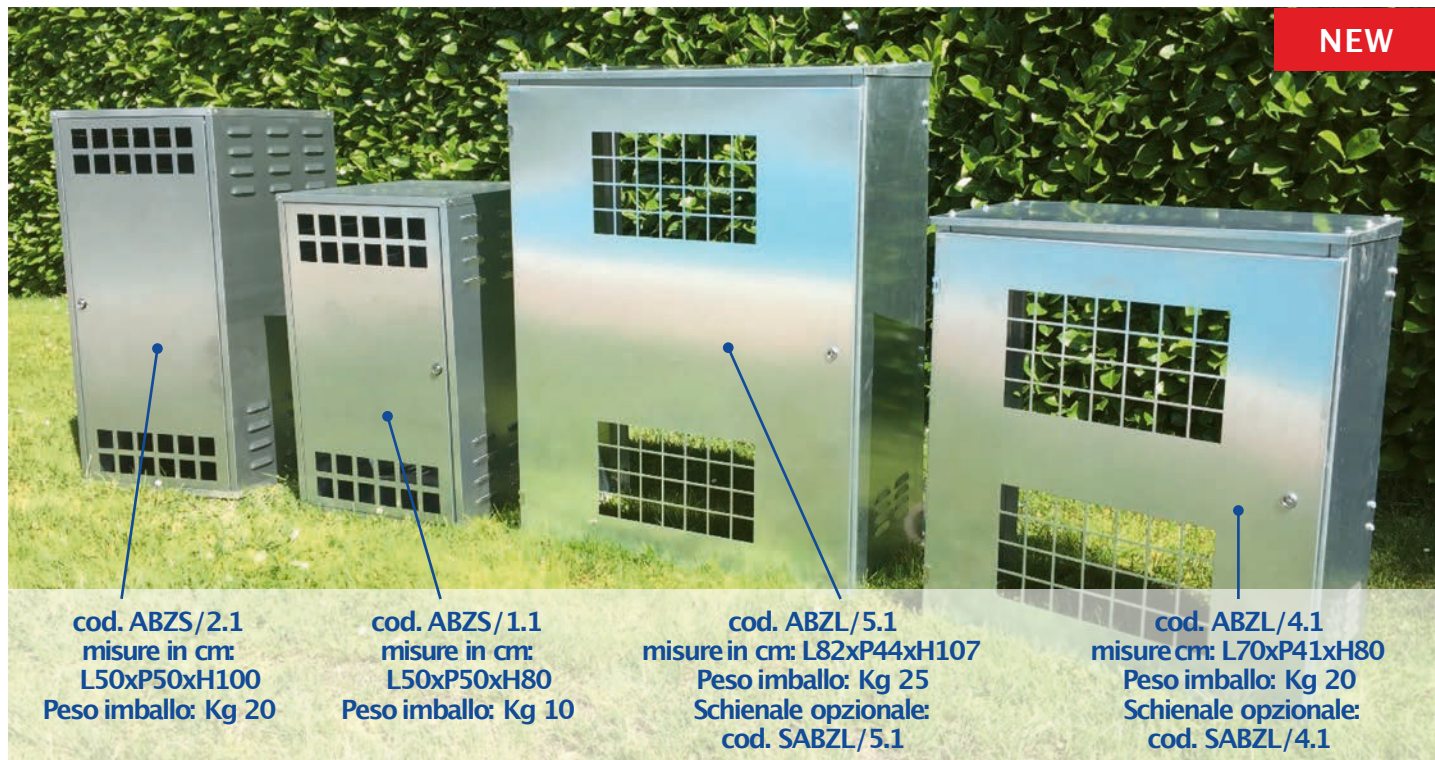

cod. ABZS/2.1
misure in cm:
L50xP50xH100
Peso imballo: Kg 20

cod. ABZS/1.1
misure in cm:
L50xP50xH80
Peso imballo: Kg 10

cod. ABZL/5.1
misure in cm: L82xP44xH107
Peso imballo: Kg 25
Schienale opzionale:
cod. SABZL/5.1

cod. ABZL/4.1
misure cm: L70xP41xH80
Peso imballo: Kg 20
Schienale opzionale:
cod. SABZL/4.1

Una soluzione ordinata e di maggior sicurezza

CARATTERISTICHE

- Armadi per singola bombola forniti pre-montati completi di pannello posteriore
- Armadi per doppia bombola forniti smontati in comodo kit per rapido assemblaggio (pannello posteriore opzionale)
- In lamiera zincata sendzimir
- Verniciabili
- Staffabili a muro
- Con serratura a chiave triangolare
- Con griglie frontali ed aperture laterali, sia superiori che inferiori, che garantiscono visibilità interna ed aerazione adeguata



Cod. / Code	Numero bombole / # cylinders	Capacità bombole / Cylinders capacity
ABZS/1.1	1	10 o 15 Kg
ABZS/2.1	1	fino a 25 Kg
ABZL/4.1	2	10 o 15 Kg
ABZL/5.1	2	fino a 25 Kg

SCHIENALE OPTIONAL PER ARMADI A 2 BOMBOLE
OPTIONAL BACK PANEL FOR 2 CYLINDERS BOX

Cod. / Code	Descrizione / Description
SABZL/4.1	Schienale per armadio cod. ABZL/4.1
SABZL/5.1	Schienale per armadio cod. ABZL/5.1



Milano, 9 gennaio 2016

NOTA INFORMATIVA

OBBLIGO DI LEGGE SULL'UTILIZZO DI ARMADI O NICCHIE PER LE INSTALLAZIONI DI BOMBOLE DI GPL

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il **decreto 30 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico** sulla approvazione delle norme tecniche relative alla sicurezza sul gas. Esso ha reso **obbligatoria per legge** l'adozione della **norma UNI 7131:2014** "Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio".



Ministero dello Sviluppo Economico

La UNI 7131:2014 **stabilisce** le modalità di installazione delle bombole GPL in nicchia o in apposito armadio come evidenziato al punto 5 e 6 della norma:

5 Criteri specifici di installazione di bombola singola

5.1.1.1

La bombola singola di GPL, il regolatore di pressione e il tubo flessibile o manichetta possono essere installati:

- all'aperto (*)
- **in apposito armadio o nicchia;**
- all'interno di un locale.

6 Installazione all'esterno dei locali di bombole fra loro collegate e del relativo gruppo di regolazione

6.1.1.1

Le bombole di GPL fra loro collegate, il gruppo di regolazione (vedere 6.4) e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione (vedere 6.5), devono essere installate esclusivamente all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto (*)
- **in apposito armadio o nicchia.**

(*): per le installazioni all'aperto, la norma UNI 7131 prevede che la/e bombola/e siano installate "...in luogo protetto dalle intemperie, dall'azione diretta dei raggi solari e di fonti di calore, da possibili urti accidentali e da manomissioni...".

Pertanto, l'utilizzo di un **armadio per bombola** **norma** pone il cliente in condizione di effettuare **un'installazione ottimale e coerente con i dettami normativi.**